



adottata dal Direttore Generale in data - 1 AGO. 2014

Oggetto: GE OREFICE 600 kVA - Sostituzione pannello di controllo VEO - Ditta OREFICE. Importo pari a € 7.200,00=iva esclusa. Codice Cig ZA9105B1EB.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 1 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Il Direttore Generale | Dott. Antonio Garau |
| coadiuvato dal | |
| Direttore Amministrativo | Dott. Attilio Murru |
| Direttore Sanitario | Dott. Remigio C. Puddu |

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Premesso che dalle analisi svolte successivamente al disservizio degli interruttori di commutazione rete/GE e dello stesso GE accaduto in data 09.07.2014, come risulta dalla nota n. 490/SPP del 10.07.2014 (All. A fg. 01), si rende necessario provvedere alla sostituzione del pannello di controllo VEO del gruppo elettrogeno OREFICE mod. NP650;

Acquisito il preventivo di spesa della Ditta OREFICE - produttore del gruppo elettrogeno - per un importo pari a € 7.200,00=iva esclusa (All. B fg. 01), ritenuto congruo dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e autorizzato dal Direttore Generale;

Considerato che l'art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 ammette la possibilità di affidare direttamente ad una Ditta lavori in economia o a cottimo per la manutenzione su strutture e impianti, fino ad un importo di euro 40.000,00;

Visto l'art. 22 del Regolamento Aziendale in materia di lavori in economia, approvato con delibera n. 173 del 01.02.2013, che ammette, per lavori di importo fino a euro 40.000,00, l'affidamento ad un'unica ditta;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, assegnando alla Ditta OREFICE l'intervento di sostituzione del pannello di controllo VEO del gruppo elettrogeno OREFICE mod. NP650, per un importo complessivo di euro 7.200,00=iva esclusa;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

%

Segue delibera n. 1368 del - 1 AGO. 2014

DELIBERA

1. di assegnare alla ditta OREFICE l'intervento di sostituzione del pannello di controllo VEO del gruppo elettrogeno OREFICE mod. NP650, per un importo complessivo di euro 7.200,00=iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di 7.200,00=iva esclusa verrà imputato al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo Monia Agri



Prot. 490/SPP del 10.07.14

Al Direttore Generale
Dott. Antonio Garau
Fax 270

OGGETTO: Problema in cabina elettrica .

Si comunica per opportuna conoscenza che in data di ieri 9.07.14 lo scrivente è stato chiamato intorno alle 19.40, trattenendosi poi fino alle 21.10 circa, perché i nostri elettricisti hanno trovato, nelle ronde di controllo e verifica in cabina, entrambi aperti gli interruttori, sia di adduzione della erogazione elettrica normale verso l'Ospedale, sia però anche quello che comanda, una volta assente l'erogazione elettrica ENEL, l'inserimento del gruppo elettrogeno.

In questo modo l'erogazione diretta verso il gruppo stesso avrebbe potuto causare un black out e guastare il gruppo medesimo, se non fosse avvenuto che sono scattate le dovute protezioni sul macchinario, che pertanto ora è completamente funzionante.

Erano già presenti sul posto, perché chiamati dal Sig. Mauro Loddo: la Ditta Steva con l'Ing. Polèse, il Sig. Orefice (manutentore del gruppo), due nostri elettricisti, lo specialista elettronico Sig. Demontis della GDM.

Per maggiore sicurezza, sentito telefonicamente l'Ing. Borelli che è fuori sede, si è preferito lasciare due elettricisti in alternativa tutta la notte ivi presenti, e anche stamane e stasera altri faranno la verifica per controllare se si dovesse ripetere un simile episodio, per causa ancora non chiara.

In ogni caso si rileva ancora e sempre più la necessità di effettuare la manutenzione della cabina nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Sostituto Responsabile Servizio Manutenzioni

S.C. Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1336 del 11-07-14

Ing. Bruno Facen

Preventivo nr. **954** del **31/07/2014**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
 PIAZZALE RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

P.Iva 02315520920


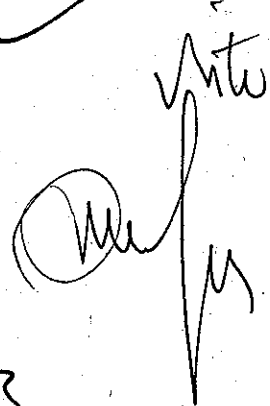
Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
 PIAZZALE RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI (CA)

| Cod. art. | Descrizione | Um | Q.tà | Prezzo unitario | C. Iva |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|--------|
| | Ns. migliore offerta per la sostituzione del pannello di controllo VEO comprese le carpenterie e adeguamento impianto a bordo macchina su gruppo elettrogeno OREFICE mod. NP650. | nr | 1 | € 7.200,00 | 22 |

Condizioni:

- Consegna: 07/08/2014 per ordine immediato
- Esclusioni: ATS; collegamenti elettrici al quadro ATS; espansione per la supervisione in remoto; supporto tecnico per collegamenti all'impianto; impostazione parametri esterni al gruppo elettrogeno; quant'altro non espressamente citato nella presente
- Validità offerta: 30gg.

Si risponde per



CIG: ZA9105B1EB

Pagamento: Bonifico 60gg. D.F.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT 28 V 01030 04802 000000117276

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

| | |
|--------------------|------------|
| Totale imponibile | € 7.200,00 |
| Totale imposta Iva | € 1.584,00 |
| ----- | |
| Tot. documento | € 8.784,00 |